


|                       |       |         |
|-----------------------|-------|---------|
| Client:               |       |         |
| Projet:               |       |         |
| Architecte/Ingénieur: |       |         |
| Entrepreneur:         |       |         |
| Dessin n°:            | Date: | Page de |

### Dessin d'atelier

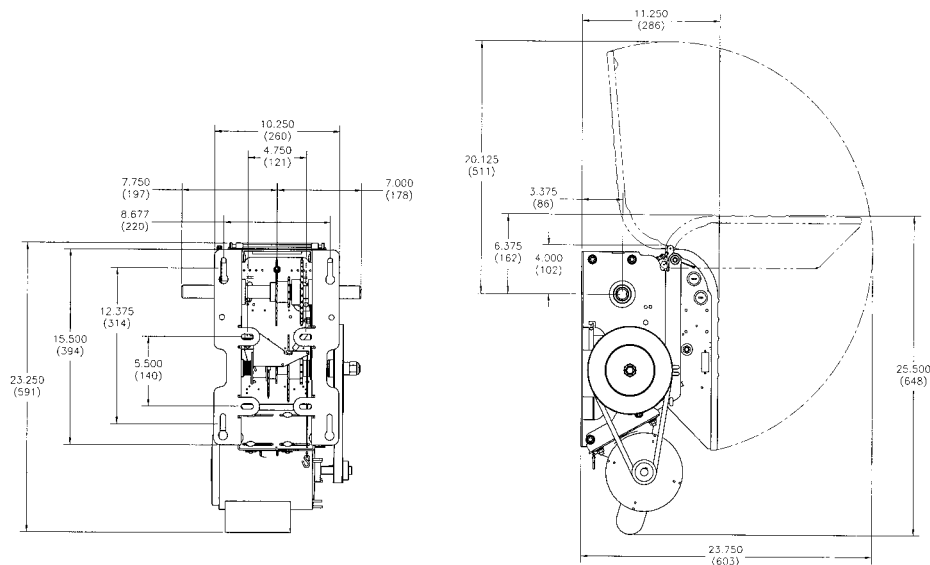

| Gamme d'opérateurs et courants consommés |                 |              |                    |              |              |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Chevaux Vapeur                           | Voltage - Phase |              |                    |              |              |
|                                          | 115 V - 1 Ph    | 230 V - 1 Ph | 208 / 230 V - 3 Ph | 460 V - 3 Ph | 575 V - 3 Ph |
| 1/2                                      | 8.0             | 4.0          | 2.1                | 1.0          | 0.8          |
| 3/4                                      | 11.2            | 5.6          | 3.2                | 1.5          | 1.2          |
| 1                                        | 13.6            | 6.8          | 4.4                | 2.1          | 1.6          |

### • Caractéristiques à commander

|                                                               |                                      |          |            |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|---------------|
| Quantité:                                                     | Code d'opérateur:                    |          |            |               |
| CV:                                                           | Ampères:                             | Tension: | Phase:     | Fréq.:        |
| Type de circuit de commande: (encerclez un) Contacteur ou CCE |                                      |          |            |               |
| Type de porte:                                                | Largeur:                             | Hauteur: | Élévation: |               |
| Pignon d'opérateur: (encerclez un) à gauche ou à droite       |                                      |          |            |               |
| Fournir                                                       | 3-boutons-poussoirs en enceinte NEMA |          |            | par opérateur |

Fournissez l'équipement auxiliaire et supplémentaire indiqué ci-dessous: Un par opérateur sauf si indiqué autrement

### • Notes:

- Pour plus amples informations sur le modèle OPJ, veuillez consulter la fiche technique
- Veuillez consulter le dessin électrique n° \_\_\_\_\_